

MIRIAM ROJAS OLVERA

RFC: RDOMB800420AW3

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 90255

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Totales	- 289
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	19/9/2018 08:11:40
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** COMISION ESTATAL DEL AGUA TLAXCALA **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**R.F.C.:** CEA091222BM2  
**Domicilio:** MARGEN IZQUIERDO RIO ZAHUAPAN No. SN, SAN HIPOLITO CHIMALPA, C.P. 90112, , TLAXCALA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAI	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	ESTIMACION DOS (FINIQUITO) OBRA: REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX. UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUACTZINCO, TLAX. LOCALIDAD: HUACTZINCO MUNICIPIO: HUACTZINCO CONTRATO: CON-CEAT-022-18 PERIODO DE EJECUCION DE ESTIMACIÓN: DEL 16 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018 CONSISTE EN: REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX. Vo.Bo. M.V.Z. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA RESPONSABLE: MIRIAM ROJAS OLVERA	164,990.35	0.00	002 - IVA - 26,398.46	164,990.35

MIRALEX  
 IMPORTE DE LA  
 ESTIMACIÓN:  
 164,990.35  
 16% I.V.A.  
 26,398.46  
 SUBTOTAL:  
 191,388.81  
 DEDUCCIONES:  
 OFS 5 AL MILLAR  
 1,234.05  
 SPF 5 AL MILLAR  
 1,234.05  
 IMPORTE LIQUIDO  
 A COBRAR:  
 188,920.71

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.

Subtotal	164,990.35
Impuestos trasladados	26,398.46
Total	191,388.81

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del certificado del emisor 00001000000409642162  
 Folio fiscal 7AAE89F8-1BC1-4D00-BD84-4B4910F2AEAO  
 No. de Serie del certificado del SAT 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación Septiembre 19 2018 - 08:11:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI


G0mh1YWvr9uJdZfY6GOfogkgfkFtVCvPjznj91rc8uLEw8uDAEccq/OHg89qqGCl6CxMy6x+9dWASmnAbBcUF  
 49p/Ai7xB+1edObaT6X1FJPI5LqtjXW5r1HAX93VIVoQyJx4aGBYYcDpaurq1TAgt8isNqnOjHYtCeHmVX0s//  
 YXFU+42R1zssYJ8fhJExTo+Htp6ILUOLNB+nPpqa0UUp823hWooaHuCqoVscYMidMUByb3XYIeS63yvtUteCn  
 PE/5YZISgPcdN5T6S347HLx4gQfgRLOJSPfs7pW9rVqQxY2eFhAVWrrdWvOafupNKsvlVbLsgR+Iz7vAUHrg==

Sello del SAT

bpQ0d3N/gUjXsQ1QpalDMRgh+H+C39ancNuVHVkkyo5E3GBYs+uuGp2LJVBNTT1Ty6wgA5ALRgqriRkm  
 29XqWklwalFtPs5pgkplzeTdReN1VvqjDzVuuXK2TIOMUJKoFs0SenS+DGSTByAF2ZniXv5lv5UUYQy2  
 B1x6476SPV/zmHOKIGZP4HistDPirLv6498S22y9ZgxQzOrZdn8yCp4wxC1ppdCNLMm7nE3OHYwiVW0K  
 LhjQBRZGxT4G1BD0POT0eVI8I34+gYCYp8HrOkBMchEx+ilr/orJW/Ej8V1/XVQplptrScT585sDqj  
 t/YB+6T12Kbo3BRIdUA8EA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AAE89F8-1BC1-4D00-BD84-4B4910F2AEAO|2018-09-19T08:11:43|MAS0810247C0|G0mh  
 1YWvr9uJdZfY6GOfogkgfkFtVCvPjznj91rc8uLEw8uDAEccq/OHg89qqGCl6CxMy6x+9dWASmnAbBc  
 UF49p/Ai7xB+1edObaT6X1FJPI5LqtjXW5r1HAX93VIVoQyJx4aGBYYcDpaurq1TAgt8isNqnOjHYtCe  
 HmVX0s//YXFU+42R1zssYJ8fhJExTo+Htp6ILUOLNB+nPpqa0UUp823hWooaHuCqoVscYMidMUByb3X  
 YIeS63yvtUteCnPE/5YZISgPcdN5T6S347HLx4gQfgRLOJSPfs7pW9rVqQxY2eFhAVWrrdWvOafupNKs  
 vlVbLsgR+Iz7vAUHrg==|00001000000404486074||

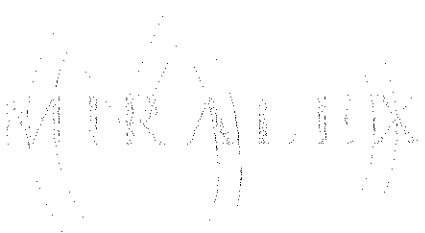

# Acuerdo de Material Eléctrico e Hidráulico

CONTRATO 022-18

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

## ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO


ESTIMACIÓN No.:	Estimación DOS FINIQUITO		
MUNICIPIO:	HUACTZINCO	CONTRATO:	CON-CEAT-022-18
LOCALIDAD:	HUACTZINCO	UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		


PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018


CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
--------------	--


IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		\$286,300.00
IMPORTE EXTRAORDINARIO		\$0.00
IMPORTE ESTIMACIÓN UNO	\$94,911.21	
IMPORTE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	\$191,388.79	
SALDO POR EJECUTAR	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$286,300.00	\$286,300.00

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO		
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00


RESPONSABLE:  
  
 C. MIRIAM ROJAS OLVERA

  
 ING. OSCAR RAMOS ÁVILA  
 SUPERVISOR

VO. BO.  
 LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  
  
 MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
 JEFE DE PLANEACIÓN





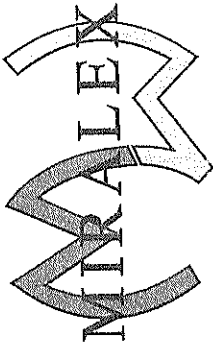

# Venta de Material Eléctrico e Hidráulico

# OSRAM PHILIPS



# TORK

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN PARA FINQUIJITO	
MUNICIPIO:	HUACTZINCO
LOCALIDAD:	HUACTZINCO
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
CONSTRUYE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.


NÚMEROS GENERADORES	
CONTRATO:	CON-CEAT-022-18
PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
HOJA:	1


CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN		DISTANCIA	ANCHO	ALTO	PIEZAS	RESULTADO	UNIDAD
		TRAMO	TIPO						
25-183	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE 15 HP 480 V, SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, SELLOS, RETIFICADO DE IMPULSOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						1.00	1.00	PIEZA
							TOTAL	1.00	PIEZA


25-184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE 15 HP 480 V, SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, SELLOS, RETIFICADO DE IMPULSOR BOBINADO CON ALAMBRE MAGNETO CONDUNEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						1.00	1.00	PIEZA
							TOTAL	1.00	PIEZA


25-185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE CLORO 150 PSI INCLUYE: MANGUERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						1.00	1.00	PIEZA
							TOTAL	1.00	PIEZA

25-186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TONEL DE CLORO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						1.00	1.00	PIEZA
							TOTAL	1.00	PIEZA

RESPONSABLE:   
 MIRIALEX  
 C. MIRIAM ROJAS OLVERA

VO. BO.   
 LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  
 ING. OSCAR RAMOS AVILA  
 SUPERVISOR

  
 MZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
 JEFE DE PLANEACION

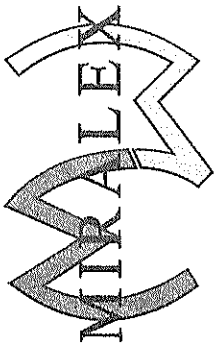

Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS



TORK  
ELECTROESTADOS S.A. DE C.V.

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDELRO5

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		NÚMEROS GENERADORES	
Estimación	DOS FINQUITO	CONTRATO:	CON-CBAT-02-18
MUNICIPIO:	HUACTZINCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
LOCALIDAD:	HUACTZINCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.	HOJA:	2
CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN		PIEZAS	ALTO	ANCHO	DISTANCIA	RESULTADO	UNIDAD
		TRAMO	TIPO						
25-155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON VARILLAS COPPERWELL Y SOLDADURA CADWELL CU 40 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO								PIEZA
				6.00					6.00
									PIEZA
									6.00
									TOTAL
									6.00

25-167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORREDUCTOR DE 5HP A 440 VOLTS/1700 RPM								PIEZA
									PIEZA
				1.00					1.00
									PIEZA
									TOTAL
									1.00

75-165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIREADOR DE 15 HP A 440 VOLTS/1700 RPM								PIEZA
									PIEZA
									PIEZA
				1.00					1.00
									PIEZA
									TOTAL
									1.00

RESPONSABLE

MIRALES

C. MIRIAM ROJAS OLVERA

VO. BO.

LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA


ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR

ING. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DE PLANEACION



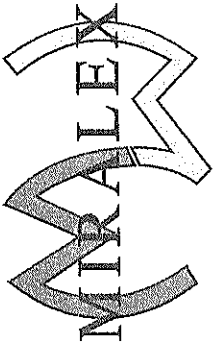

Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS



TORK


ELECTRO SISTEMAS, S.A. DE CV.

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		CONTRATO: CON-CEAT-022-18	
MUNICIPIO:	HUACTZINCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
LOCALIDAD:	HUACTZINCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.	HOJA:	3
CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		
25-185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE CLORO 150 PSI INCLUYE: MANGUERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		

REPORTE FOTOGRÁFICO

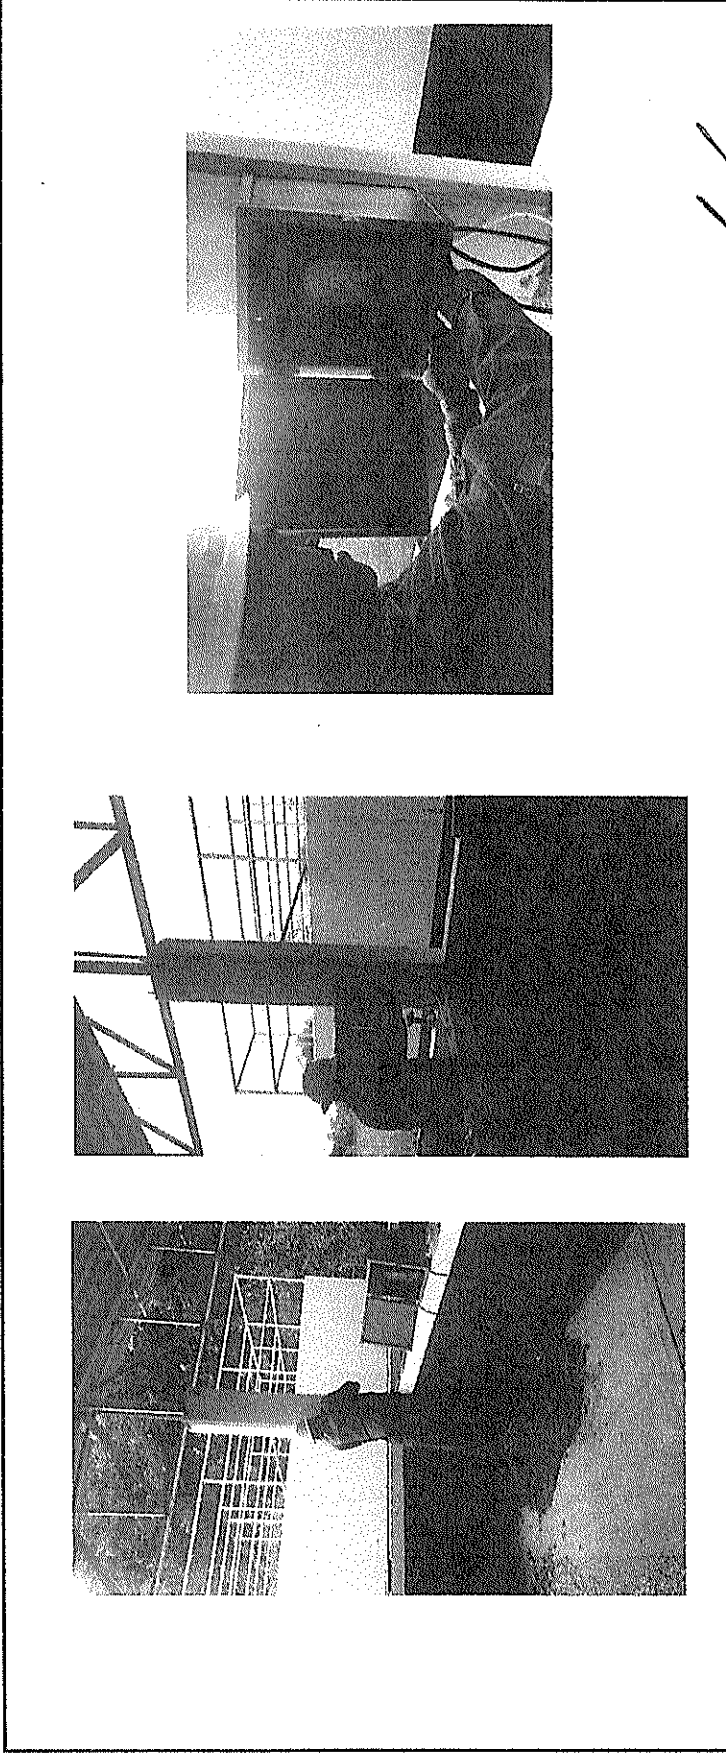

RESPONSABLE:

MIRALE


C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. OSCAR RAMOS ÁVILA  
SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DE PLANEACIÓN



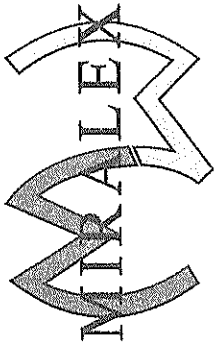

Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS




TORK

ELECTRO SISTEMAS, S.A. DE CV.

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFJLR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		REPORTÉ FOTOGRÁFICO	
MUNICIPIO:	Estimación DOS FINIQUITO	CONTRATO:	CON-CEAT-022-18
LOCALIDAD:	HUACTZINCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.	HOJA:	4
CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		
25-186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TONEL DE CLORO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		

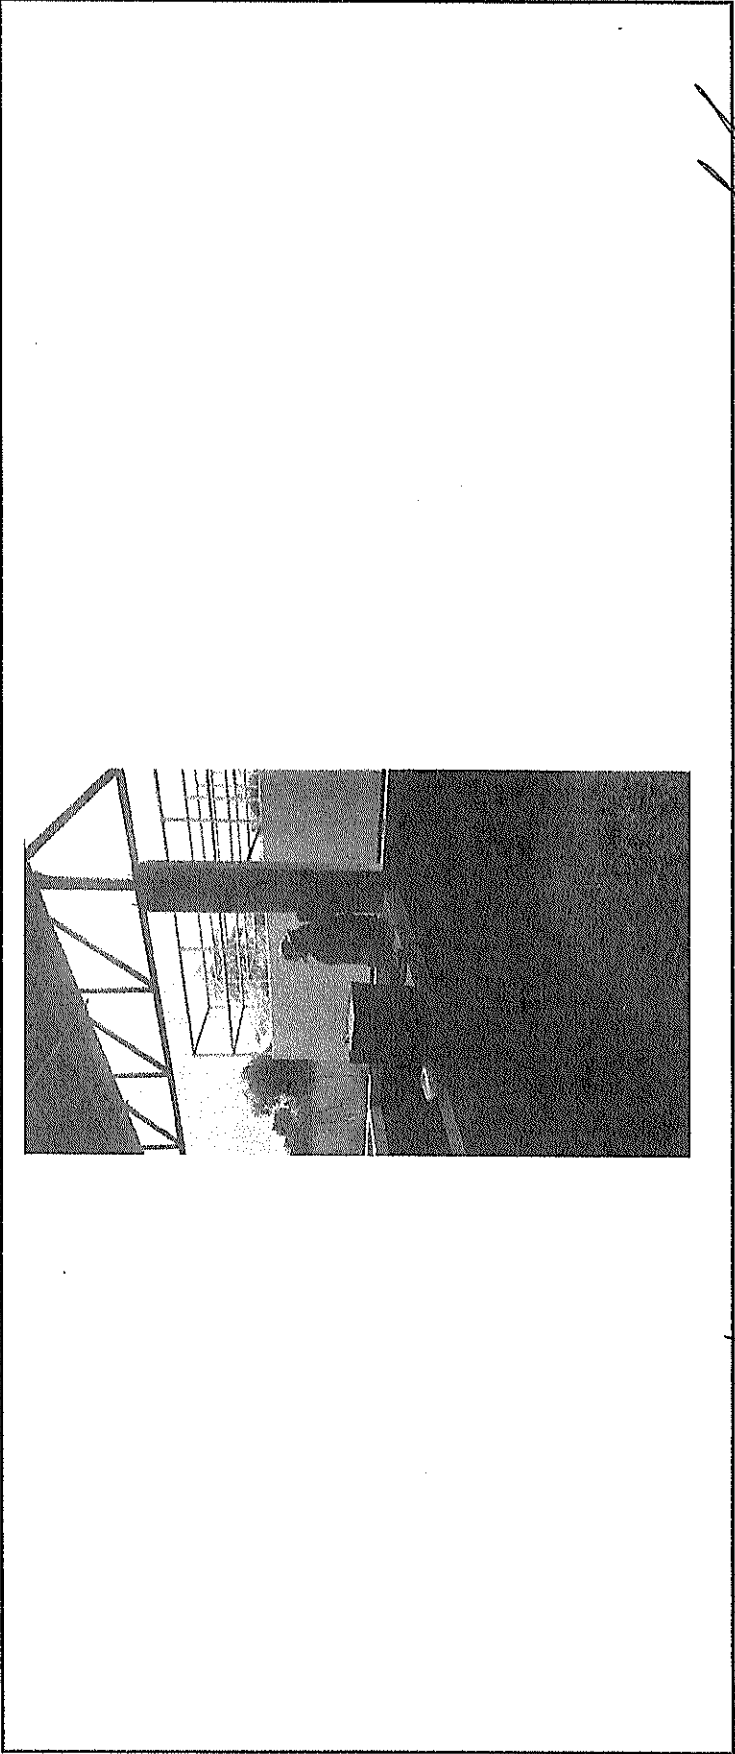

RESPONSABLE:

MIRIAM

C. MIRIAM ROJAS OLVERA

*[Signature]*

ING. OSCAR RAMOS ÁVILA

SUPERVISOR


V.O. BO.

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

*[Signature]*

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DE PLANEACIÓN

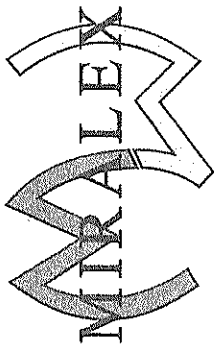

Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

MIRIAM ROJAS OLVERA

R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFLR05

OSRAM PHILIPS




TORK

ELECTRO SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	
MUNICIPIO:	HUACTZINCO
LOCALIDAD:	HUACTZINCO
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
CONTRATO: CON-GEAT-022-18	
PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	
Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018	
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	
Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018	
HOJA: 5	

25-158 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON VARILLAS COOPERWELL Y SOLDADURA CADWELL CU 1/0 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

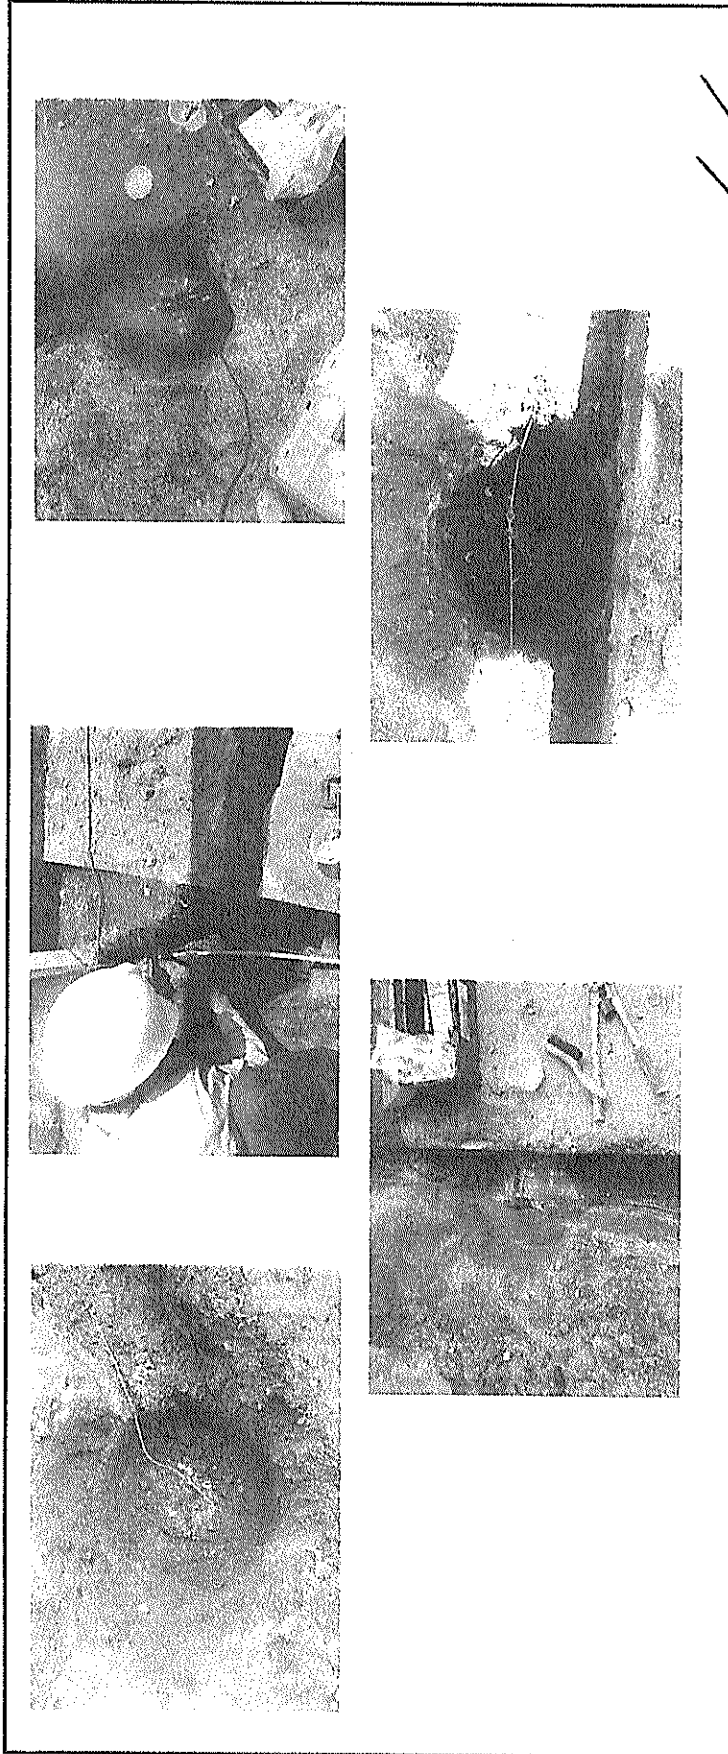

RESPONSABLE:


MIRALEX

C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. OSCAR RAMOS ÁVILA  
SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DE PLANEACIÓN

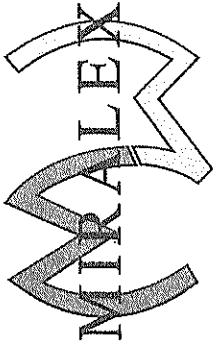

Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

OSRAM PHILIPS



TORK


ELECTRO SISTEMAS S.A. DE CV.

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACION	
MUNICIPIO:	HUACTZINCO
LOCALIDAD:	HUACTZINCO
UBICACION:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
OBRA:	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
CONSIESTE EN:	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.
25-187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOREDUCTOR DE 5HP A 440 VOLTS/1700 RPM

REPORTE FOTOGRAFICO


CONTRATO:	CON-CEAT-022-18
PERIODO DE EJECUCION DE ESTIMACION:	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
PERIODO DE EJECUCION DE CONTRATO:	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
HOJA:	6

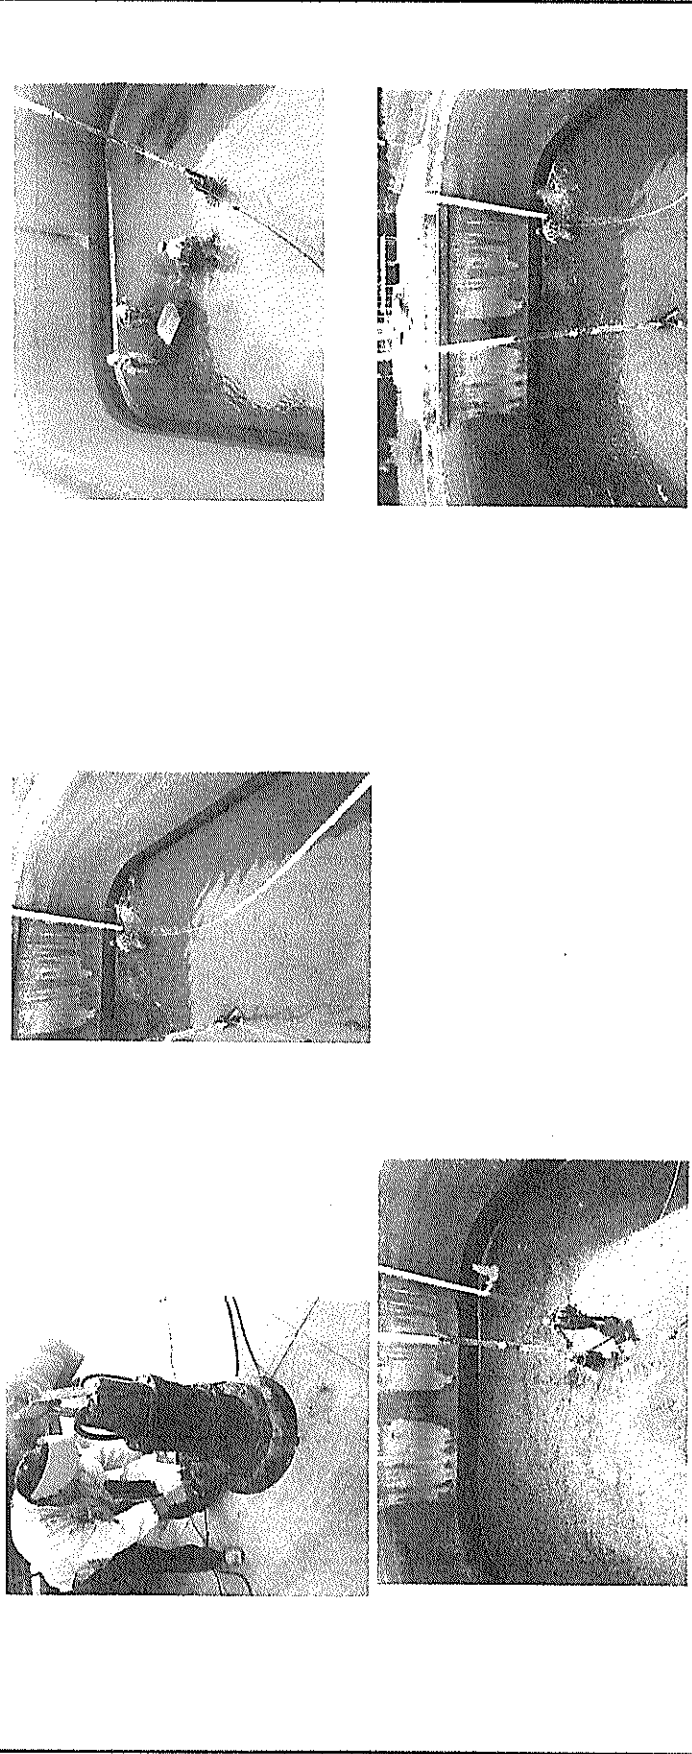

RESPONSABLE:  
MIRALEX  
C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. OSCAR RAMOS ÁVILA  
SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  
  
MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DE PLANEACION

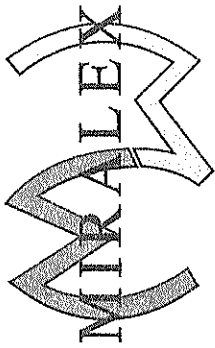

Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

MIRIAM ROJAS OLVERA

R.F.C. ROOM800420AW/3 C.U.R.P. ROOM800420MDFLR05

OSRAM PHILIPS




TORK

ELECTRO SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		Estimación DOS FINIQUITO	
MUNICIPIO:	HUACTZINCO	CONTRATO:	CON-CEAT-022-18
LOCALIDAD:	HUACTZINCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 16 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 01 de Agosto de 2018 Al 05 de Septiembre de 2018
OBRA:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.	HOJA:	7
CONSIESTE EN:	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.		
25-188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIREADOR DE 15 HP A. 440 VOLTS/1700 RPM		

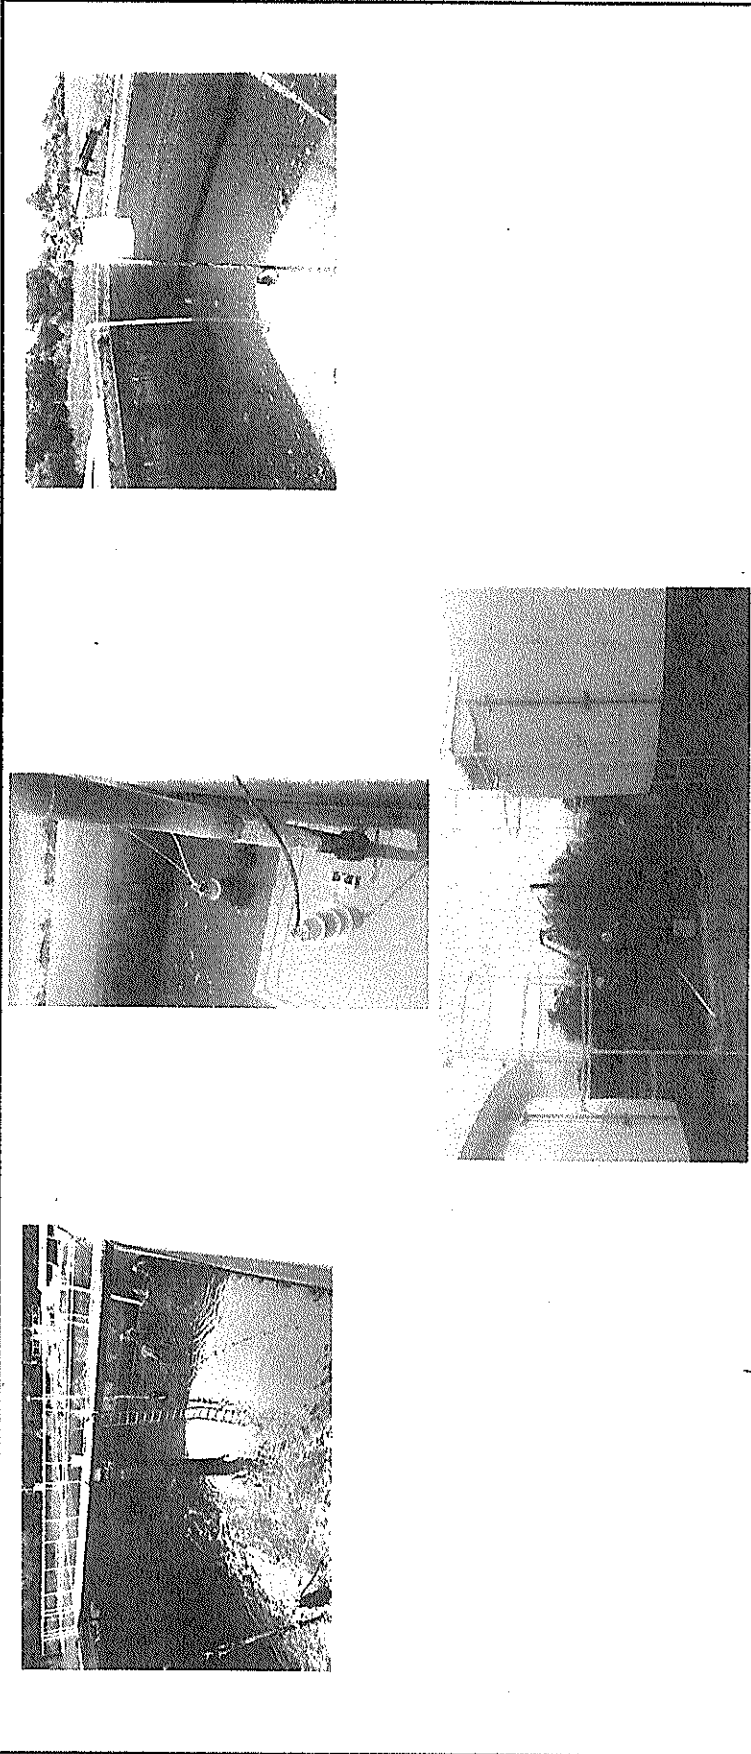

RESPONSABLE:

MIRALEX

C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. OSCAR RAMOS ÁVILA


SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DE PLANEACIÓN



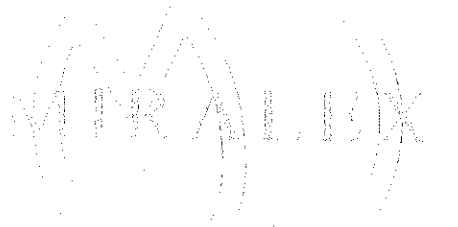

Venta de Material Eléctrico e Hidráulico

MIRIAM ROJAS OLVERA  
CALLE VALLE DORADO 232, COL. SAN VALENTÍN, HUACTZINCO, TLA. C.P. 76100

**MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ**  
**Jefe de Planeación**  
**La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala**  
**PRESENTE.**

**Asunto: Entrega - Recepción de la Obra.**

Tlaxco, Tlaxcala., a 05 de Septiembre de 2018

Por medio de la presente me permito informar el Termino y conclusion de los Trabajos de la obra denominada REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX. Con numero de contrato CON-CEAT-022-18 en la Localidad de HUACTZINCO, con ubicación en el PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX..

Los cuales se encuentran ejecutados al cien por ciento y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones por parte de la Comisión de Estatal del Agua de Tlaxcala, portal motivo hago LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA ANTES MENCIONADA.


Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

POR EL CONTRATISTA  
ENTREGA

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE TLAXCALA  
RECIBE

**C. MIRIAM ROJAS OLVERA**  
**MIRALEX**

**MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ**  
**JEFE DE PLANEACIÓN**





# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 22 / 08 / 2018

N° 04

Con esta fecha se continúa con los trabajos del contrato COP-GEAT-022-18 instalando dos: Flocador de cloro y tanel de cloro en el enteros de la planta, e instalando sistema de tierras con varillas cooperwell.

Firmas de conformidad personal de la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala y personal de la empresa MINALEX.

Miriam Rojas Olvera

Ing. Oscar Ramos Avila




# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 31/08/2018

N° 05

Con esta fecha se continúa con los trabajos del contrato COU-CEAT-022-18 dando mantenimiento correctivo a motorreductor de 5hp y al aireador de 15hp, con estos trabajos quedo ejecutado al 100% el contrato, sin otro punto que tratar, se sierra la presente nota de bitácora y firmen de conformidad, personal de la Comisión Estatutal del Agua y personal de la empresa "MIRALEX"

~~Miriam Rojas Olvera~~

  
Ing. Oscar Ramos Arile



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,  
 Grupo Financiero Aserta Antes  
 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.,  
 Grupo Financiero Aserta  
 RFC: AAS9207314T7  
 Avenida Periférico Sur Número 4829,  
 Interior Piso 9  
 Col. Parque del Pedregal  
 México 14010, Delegación Tlalpan,  
 Ciudad de México  
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3560-09344-6  
 Código de Seguridad: EILYwCT  
 Folio: 2483356  
 Monto de la fianza: \$28,630.00  
 Monto de este movimiento: \$28,630.00

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Septiembre de 2018 Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Fiado: MIRIAM ROJAS OLVERA

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.


PARA GARANTIZAR POR LA C. MIRIAM ROJAS OLVERA. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CON-CEAT-022-18 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$286,300.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX. ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA DEPENDENCIA LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZAGARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282, 283 y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)

**CLAUSULAS IMPORTANTES A FINAL DE ESTA PÓLIZA**

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Inte.net [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



HUMBERTO COLIN YAÑEZ

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
**A19C D4QF 18**

Firma Digital: Firmante: HUMBERTO COLIN YAÑEZ. Serie Certificados: 00000190009900010486. Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

CONVENIO NÚMERO: CON-CEAT-MUN-015-18

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA;

CONTRATO: CON-CEAT-022-18

FECHA DE INICIO: 01-AGOSTO-18 FECHA DE TÉRMINO: 05-SEPTIEMBRE-18

EN EL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS C. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, ASÍ COMO C. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, ASÍ COMO LA C. MIRIAM ROJAS OLVERA, PERSONA FÍSICA EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA., ASÍ COMO LOS BENEFICIARIOS REPRESENTADOS POR EL LIC. ALFREDO VALENCIA MUÑOZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUACTZINCO, TLAX., PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HUACTZINCO, TLAX. POR LO QUE SE VERIFICO QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA, TERMINADAS ESTAS ACCIONES SE HACE ENTREGA FIRMANDO DE CONFORMIDAD.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$286,300.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO AMBAS PARTES FIRMAN DE CONFORMIDAD:

  
C. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
C. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
PLANEACIÓN

  
C. MIRIAM ROJAS OLVERA  
PERSONA FÍSICA

  
LIC. ALFREDO VALENCIA MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE HUACTZINCO, TLAX.

